

REFRIGERADORES E FREEZERS MANUAL DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO



I. INFORMAÇÕES GERAIS	2
II. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	6
III. PAINEL DE CONTROLE	8
IV. INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO	11
V. INFORMAÇÕES TÉCNICAS	13
VI. DIAGRAMA DE REFRIGERAÇÃO - DIAGRAMA DA FIAÇÃO ELÉTRICA	15
VII. DIAGNÓSTICO DE SERVIÇO	18
VIII. REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	19

Detalhes de contato:

OZTIRYAKILER A.S.

Endereço: Cumhuriyet Mah. Hadimkoy Yolu Cad. No: 8 Buyukcekmece / ISTAMBUL-TURQUIA

Tel.: +90 (212) 886 78 00



I. INFORMAÇÕES GERAIS

ETIQUETA DE DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1- Código do produto
2- Descrição do produto
3 - Modelo
4 – Data de produção
5 – Tipo de fluido refrigerante
6 – Carga de fluido
7 – Potência total/Potência Lâmpada (W)
8- Potência de degelo
9 - Grau de proteção
10 – Classe climática
11 – Corrente (A)
12 – Tensão (V)
13 – Frequência (Hz)
14- Número de série

CÓDIGO DO PRODUTO <i>PRODUCT NUMBER</i>	1
DESCRIÇÃO DO PRODUTO <i>PRODUCT DESCRIPTION</i>	2
MODELO <i>TYPE</i>	3
DATA DE FABRICAÇÃO <i>PRODUCTION DATE</i>	4
FLUÍDO REFRIGERANTE <i>REFRIGERANT</i>	5
CARGA DE FLUÍDO <i>REFRIGERANT CHARGE</i>	6
POTÊNCIA TOTAL/POTÊNCIA LÂMPADAS <i>TOTAL POWER/LAMP POWER</i>	7
POTÊNCIA DEGELD <i>DEFROST POWER</i>	8
GRAU DE PROTEÇÃO <i>PROTECTION RATE</i>	9
CLASSE CLIMÁTICA <i>CLIMATE CLASS</i>	10
CORRENTE <i>ELECTRIC CURRENT</i>	11
TENSAO <i>VOLTAGE</i>	12
FREQUENCIA <i>FREQUENCY</i>	13



Nº S: 14



ACESSE:



OBJETIVO DE USO

- Este produto é adequado para uso em áreas internas somente e exclusivamente para armazenamento de comidas e bebidas. Unidades de armazenamento planejadas para manter o produto já na temperatura do refrigerador/freezer.
- O fabricante não se responsabilizará por nenhum dano ocorrido como resultado da utilização não em conformidade com as instruções fornecidas nesse manual.
- Ao armazenar comidas nesse gabinete, é necessário assegurar que elas jamais entrem em contato com o corpo desse gabinete.
- Todas as comidas deverão estar totalmente cobertas. Para evitar contaminação e corrosão dos componentes internos, todos os produtos deverão estar embrulhados ou guardados em recipientes selados.
- Não armazene comidas ou líquidos quentes no gabinete.
- Bebidas armazenadas em caixas e garrafas de vidro não devem ser guardadas em temperaturas abaixo de 0°C (ponto de congelamento). Latas e garrafas de vidro podem se romper por causa da expansão. Todos os recipientes com tampas não devem estar totalmente cheios: deixe algum espaço para expansão.
- Este gabinete é equipado com a facilidade de descongelamento automático. Também é possível efetuar descongelamento manual. O descongelamento manual não envolve o desligamento do gabinete por longos períodos, mas pode ser realizado via controlador. Sob nenhuma circunstância utilize força ou ferramentas de mão para descongelar este gabinete; qualquer dano resultante dessa ação é difícil de reparar.
- Não empregue nenhum meio mecânico ou alternativo de descongelamento.
- O aparelho não deverá ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem supervisão ou instrução.

- Crianças deverão ser supervisionadas para não brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção pelo usuário não deverão ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos de idade e pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou com falta de experiência e conhecimentos se tiverem supervisão ou instrução a respeito do uso do aparelho de forma segura e entendimento dos perigos envolvidos.
- Quaisquer modificações elétricas ou mecânicas nesse gabinete anularão a garantia. Mudanças efetuadas por engenheiros de serviço não autorizados e modificações diferentes daquelas descritas nesse manual também anularão a garantia. O fabricante não aceitará nenhuma responsabilidade por danos decorrentes dessas mudanças.
- Não utilize um aparelho com um cabo de alimentação danificado. O cabo de alimentação não deve ser alterado, esmagado, tencionado ou emaranhado. Tais ações poderiam resultar em choque elétrico ou danos ao equipamento. Caso encontre o cabo de alimentação nestas condições, contate o pessoal técnico autorizado para substituição do mesmo. Para desligar o aparelho da tomada, certifique-se de puxar o plugue, não o cabo.

CLASSE CLIMÁTICA

O gabinete é projetado para operar em níveis de temperatura e umidade ambiente específicos. Estes são estabelecidos no sistema de classe climática. Esses níveis jamais deverão ser excedidos. A classe climática para este produto pode ser encontrada na etiqueta de descrição do produto. O refrigerador não é adequado para uso em temperaturas abaixo de uma temperatura ambiente de 16 °C.

Classe Climática	Temperaturas e umidade ambientes
4	+30°C com 55% UR
5	+40°C com 40% UR

PRIMEIRA ACEITAÇÃO E CONTROLES

Este gabinete foi embalado em material de embalagem de proteção para remessa. Por ocasião da entrega, verifique qualquer eventual dano de transporte se o modelo do gabinete corresponde ao seu pedido.



IMPORTANTE

Todas as operações listadas abaixo deverão atender plenamente às leis e regulamentações de segurança locais. Observe todas as regras de segurança ao operar este produto.

TRANSPORTE

Ao levantar o produto utilizando máquinas, a capacidade de levantamento de qualquer máquina deverá ser verificada previamente à execução desses procedimentos.



IMPORTANTE

Ao utilizar uma empilhadeira na movimentação do produto, verifique se os garfos são inseridos nas aberturas apropriadas no palete.

Uma vez em movimento, preste atenção na estabilidade do produto. Se o centro de gravidade não estiver no centro do produto, poderá ocorrer tombamento. Ao abaixar o produto com uma empilhadeira,

verifique se isso é efetuado lentamente e com cuidado.

Se houver necessidade de transportar qualquer gabinete vertical em uma posição horizontal, verifique se o gabinete ficou na vertical no mínimo por 2 horas antes de operar. Não se recomenda transportar gabinetes verticais na posição horizontal e qualquer dano resultante dessa ação não será coberta pela garantia.



ATENÇÃO

As recomendações impressas na parte externa da embalagem de transporte são para benefício do usuário. Portanto, observe as recomendações abaixo:

- Transporte o produto com cuidado.
- Mantenha o produto seco. Não utilize a parte superior do gabinete para fins de armazenamento **ABERTURA DA EMBALAGEM**
 - Remova o papelão e qualquer outro material de embalagem.
 - Levante o gabinete para desconectá-lo e removê-lo do paletê.
 - Coloque o gabinete no local desejado, em pé sobre sua própria base.
 - Verifique qualquer eventual dano visível.
 - Os materiais de embalagem podem ser reciclados conforme as regulamentações locais.
 - Verifique se o código e o número de série do produto correspondem a quaisquer documentos de remessa.

Marca Comercial		OZTI					
		RVOS-31IP-FXXXX	RVOS-31VP-FXXXX	RVOS-32IP-FXXXX	RVOS-32VP-FXXXX	FVOS-31IP-FXXXX	FVOS-32IP-FXXXX
Uso planejado		Armazenamento	Armazenamento	Armazenamento	Armazenamento	Armazenamento	Armazenamento
Operação resfriada		X	X	X	X		
Operação congelada				X		X	X
Gabinete multiuso							
Gabinete vertical		X	X	X	X	X	X
Gabinete de balcão							
Parâmetro	Unidade						
Volume líquido total	L	425	425	425	425	425	425
Classe Climática	CC	5	4	5	4	5	5
Líquido refrigerante		R134a	R134a	R134a	R134a	R404a	R404a
Tensão elétrica	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequência elétrica	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Para trabalho pesado; este aparelho se destina ao uso em temperatura ambiente até 40°C		X		X		X	X
Detalhes de contato:	OZTIYAKILER A.S. Endereço: Cumhuriyet Mah. Hadimkoy Yolu Cad. No: 8 Buyukcekmece / ISTAMBUL-TURQUIA Tel. / Web site: +90 (212) 886 78 00 – www.oztiyakiler.com.tr						

OZTI GN 600 -1200 K

Marca Comercial		OZTI					
		RVOD-32IP-FXXXX	RVOD-32VP-FXXXX	RVOD-34IP-FXXXX	RVOD-34VP-FXXXX	FVOD-32IP-FXXXX	FVOD-34IP-FXXXX
Uso planejado		Armazenamento	Armazenamento	Armazenamento	Armazenamento	Armazenamento	Armazenamento
Operação resfriada		X	X	X	X		
Operação congelada				X		X	X
Gabinete multiuso							
Gabinete vertical		X	X	X	X	X	X
Gabinete de balcão							
Parâmetro	Unidade						
Volume líquido total	L	800	800	800	800	800	800
Classe Climática	CC	5	4	5	4	5	5
Líquido refrigerante		R134a	R134a	R134a	R134a	R404a	R404a
Tensão elétrica	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequência elétrica	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Para trabalho pesado; este aparelho se destina ao uso em temperatura ambiente até 40°C		X		X		X	X
Detalhes de contato:	OZTIYAKILER A.S. Endereço: Cumhuriyet Mah. Hadımköy Yolu Cad. No: 8 Büyükçekmece / ISTAMBUL-TURQUIA Tel. / Web site: +90 (212) 886 78 00 – www.oztiryakiler.com.tr						

II. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

ELETRICIDADE

Antes de conectar o produto na rede elétrica, verifique se a alimentação elétrica especificada na etiqueta de descrição do produto corresponde à alimentação elétrica local.

A etiqueta de descrição do produto com a alimentação elétrica especificada pode ser encontrada no interior do gabinete, lado esquerdo superior.

A instalação do produto deverá ser realizada somente por pessoal de manutenção qualificado e treinado, conforme as especificações listadas nesse manual.

A segurança elétrica desse gabinete somente poderá ser validada se ele estiver aterrado em conformidade com as leis e regulamentações locais em vigor.

O aterramento do produto é sempre obrigatório.

O fabricante não aceitará nenhuma responsabilidade por qualquer dano decorrente de aterramento inadequado.

Atenda a todos os requisitos elétricos estipulados pelas regulamentações elétricas locais. O plugue de força do produto e a tomada de parede deverão ter a especificação correta de aterramento. Se necessário, recorra a um eletricitista qualificado.

VERIFICAÇÕES PRELIMINARES GERAIS

Verifique se o gabinete está apoiado sobre piso nivelado e na posição vertical. Se necessário, os pés reguláveis do gabinete podem ser utilizados para este fim. Todos os pés deverão tocar o piso. Isso é necessário para operação apropriada da porta do gabinete.

Não coloque o gabinete próximo a dispositivos de geração de calor, como fornos, churrasqueiras e fritadeiras de grande porte. Não exponha a luz solar direta. O calor que pode ser irradiado pelas paredes ou pelos pisos deverá ser isolado com material de isolamento adequado. O gabinete deverá ser colocado o mais afastado possível de qualquer fonte de calor.

Em caso de relocação do gabinete, aguarde três horas antes de religar. Remova a proteção ou fita plástica das superfícies externas.

Verifique se o gabinete está posicionado de forma a permitir um fluxo de ar fresco suficiente para/do circuito de refrigeração e em torno das superfícies do gabinete. Deixe no mínimo 500 mm de espaço livre no topo do gabinete.

Se dois refrigeradores ou freezers forem colocados lado a lado, deixe no mínimo um espaço de 50 mm entre eles.

Não bloqueie nenhum furo de ventilação.

VERIFICAÇÕES ELÉTRICAS PRELIMINARES

- Verifique se a tensão e a frequência de rede da tomada atendem às informações contidas na etiqueta de descrição do produto.
- O gabinete é conectado em uma tomada elétrica com fusível de 13-16 A como conexão em série.
- Desligue o fusível de rede conectado no cabo de força.
- Verifique se o plugue no gabinete é adequado para uso com a tomada de rede disponível e se o encaixe é justo.

PRIMEIRAS OPERAÇÕES E CONTROLES

Após as verificações acima, o gabinete poderá ser operado. O botão ON/OFF opera o gabinete.

Após ligar o gabinete, o compressor começa a operar. Ele funcionará até alcançar a temperatura pré-ajustada em fábrica. Não coloque comidas no gabinete até ajustar a temperatura de forma apropriada às comidas a serem refrigeradas.

O novo ajuste da temperatura poderá ser realizado por meio do controlador, conforme descrito nesse manual.



IMPORTANTE

- Deixe o produto esfriar até a temperatura ajustada antes de colocar as comidas em seu interior.
- Jamais exceda a capacidade máxima de carga. A capacidade máxima das prateleiras é de uma carga uniforme de 40 kg em cada uma delas nos gabinetes verticais e 20 kg nas prateleiras e gavetas nos gabinetes de balcão.
- Consulte a seção “Verificações Preliminares Gerais” desse manual para informações sobre o espaço requerido para boa ventilação de ar em torno do produto.
- Não guarde substâncias explosivas, como latas de aerossóis com propelente inflamável nesse aparelho.

ADVERTÊNCIA:

- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação no aparelho em nenhum momento.
- Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além daqueles recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito de refrigerante.
- Não utilize utensílios elétricos dentro do gabinete.
- Não danifique o cabo de força, a fiação ou qualquer componente importante.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DESEMPENHO

As condições corretas de armazenamento não são somente cruciais para a higiene e a segurança das comidas, mas também para a qualidade de serviço e redução no consumo de energia. O melhor desempenho poderá ser alcançado se as dicas e orientações a seguir forem observadas: mantenha todos os itens nas prateleiras somente e jamais coloque itens alimentícios sobre o piso do gabinete. Itens alimentícios devem ser colocados no gabinete ou no balcão de tal forma a permitir boa circulação de ar em todo o entorno, deixando espaço entre os itens e as paredes do produto. Se necessário, ajuste a distância das prateleiras de acordo.

III. PAINEL DE CONTROLE



O painel de controle oferece os controles e as funções que seguem:

1. Botão SET
 - Use para inserir/configurar os valores de entrada
2. Botão ON/OFF
 - Pressione e segure por 4 segundos para ligar ou desligar o gabinete.
3. Botão DOWN
 - Use para rolar o menu para baixo ou alterar/reduzir o valor.
4. Botão UP
 - Use para rolar o menu para cima ou alterar/aumentar o valor.
 - Pressione e segure por 4 segundos para iniciar o DESCONGELAMENTO MANUAL.

FUNÇÕES DO PAINEL FRONTAL

O painel de controle pode ser bloqueado e desbloqueado.

Para bloquear os controles:

- Verifique se nenhum procedimento está em andamento.
- Não opere por 30 segundos.
- O visor exibirá "LOC" por 1 segundo e o teclado será bloqueado automaticamente

Para desbloquear os controles:

- Toque em um botão por um segundo: o visor exibirá a mensagem "UNL" por um segundo.

AJUSTE DA TEMPERATURA

1. Verifique se o painel de controle não está bloqueado e se nenhum procedimento está em andamento.
2. Toque no botão SET, o LED * piscará.
3. Regule o ajuste da temperatura utilizando as setas UP e DOWN.
4. Toque no botão SET ou não opere por 15 s. A exibição do LED * irá parar e o controlador sairá desse procedimento.
5. Para sair do procedimento de ajuste da temperatura antes de sua conclusão.
 - a. Toque no botão ON/OFF (nenhuma alteração será salva). O ponto de ajuste de operação também pode ser configurado via parâmetro SP.

EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA (detectada pelas sondas)

1. Verifique se o painel de controle não está bloqueado e se nenhum procedimento está em andamento.
2. Pressione a seta DOWN por 4 segundos: o visor exibirá a primeira sonda disponível.
3. Selecione a sonda correta utilizando as setas UP e DOWN.
4. Pressione o botão SET.

Esta tabela mostra os códigos de cada uma das sondas.

Rótulo	Temperatura exibida
Pb1	Temperatura do gabinete
Pb2	Temperatura do evaporador

Para sair do procedimento, pressione o botão SET por 60 segundos ou não opere por 60 segundos. A seguir, pressione o botão ON/OFF.

Nota: se a sonda do evaporador não estiver presente, o código Pb2 não será exibido.

ALARMES DE TEMPERATURA

Segue a lista de alarmes exibidos por este gabinete.

CÓDIGO	TIPO DE ALARME	VALOR CRÍTICO
AL	Alarme de temperatura baixa	Temperatura excessivamente baixa do gabinete durante este alarme
AH	Alarme de temperatura alta	Temperatura excessivamente alta do gabinete durante este alarme
Id	Alarme de abertura da porta	Temperatura máxima do gabinete durante este alarme

O registro dos alarmes somente poderá ser efetuado com o gabinete ligado.

Quando a causa do alarme não estiver mais presente, o gabinete retornará à operação normal.

ACESSO AO HISTÓRICO DE ALARMES

1. Pressione o botão DOWN por 2 segundos para exibir o primeiro código
2. Pressione e solte o botão UP ou selecione LS pressionando o botão DOWN
3. Pressione e solte o botão SET: um dos códigos acima será exibido para selecionar um alarme, pressione o botão UP até que AH seja exibido.

Para exibir as informações de alarmes, pressione e libere o botão SET (o LED HACCP irá parar de piscar).

TEXTOS EXIBIDOS E SEU SIGNIFICADO

8.0	Valores críticos 8,0 °C/°F
Dur	O visor exibe o horário do alarme
h01	Alarme de 1 hora (cont.)
n15	Alarme de 1 hora e 15 minutos
AH	Alarme selecionado

Para sair da exibição do histórico, pressione e solte o botão ON/STANDBY repetidamente.

Para sair do processo, pressione repetidamente os botões UP ou DOWN até que o visor exiba a temperatura do gabinete ou aguarde 60 segundos sem pressionar nenhum botão.

Método de saída alternativo: pressione e solte o botão ON/STANDBY. Se não houver nenhum alarme registrado, o código LS não será exibido.

CÓDIGOS DE ERROS

Código	Descrição
Pr1	Erro da sonda do gabinete
Pr2	Erro da sonda do evaporador

A correção desses erros poderá ser realizada somente por pessoal técnico qualificado.

STATUS DE OPERAÇÃO

Os status de operação disponíveis são listados a seguir:

Status	Descrição
ON	O gabinete está energizado e operacional
STANDBY	O gabinete está energizado e desligado
OFF	O gabinete está desenergizado, o plugue não está no soquete, ou o isolador principal está desligado



IMPORTANTE

Não efetue nenhum(a) manutenção ou reparo com o gabinete ligado ou em modo standby. As operações poderão ser efetuadas somente quando a alimentação elétrica estiver totalmente isolada do gabinete.

IV. INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Limpe o dispositivo regularmente. Os intervalos dependem do uso e do nível de sujeira (no mínimo anualmente).



Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou manutenção, desconecte o plugue da unidade



quebra.

Não toque e nem molhe (n)as peças do compartimento da máquina. Isso poderá resultar em falha ou



Para evitar possível dano, não limpe as peças plásticas com água acima de 40° C ou em um lava-louças.

Interior e exterior do gabinete e das prateleiras



Limpe o interior e o exterior no mínimo uma vez por semana para uso sanitário.



Limpe o interior e o exterior do gabinete com um pano macio embebido em água fria ou quente contendo a quantidade apropriada de limpador neutro e torcendo para secar. Não use jato d'água para limpar o compartimento da máquina.



Agentes químicos que não um limpador neutro pode causar danos nas superfícies internas e externas.




Qualquer resíduo de detergente irá danificar as superfícies metálicas ou plásticas. Use um pano macio umedecido em água morna para limpeza.



Não use os itens a seguir; eles poderão danificar superfícies pintadas ou plásticas:

- Pó de polimento, álcool, thinner, benzeno, detergente ácido ou alcalino, água quente, petróleo, sabão em pó, esponja ou escova metálica etc. Em especial, detergente limpador de graxa em ventilador ou micro-ondas.

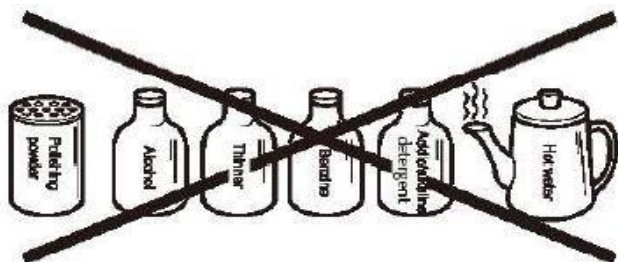

Nota: Algumas soluções que não as listadas acima também podem danificar superfícies pintadas ou plásticas. Pare imediatamente de usar essas soluções se elas causarem problemas!



A guarnição da porta e sua superfície de contato sujam com facilidade. Limpe totalmente toda a superfície dessas partes. Restos de comidas irão acelerar o envelhecimento.



Use um pano para remover qualquer água restante no interior do gabinete.


Condensador



Use aspirador ou escova macia para remover poeira e manchas no condensador.




Advertência: Se o usuário limpar o condensador com escova dura, como escova de lava-louças, o revestimento do condensador poderá descascar.

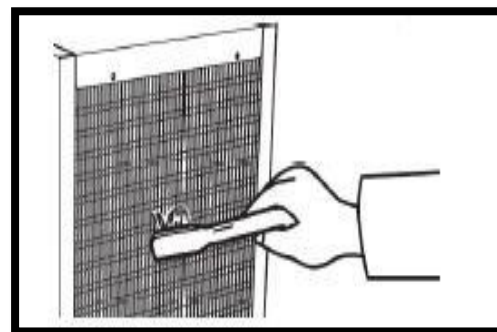

V. INFORMAÇÕES TÉCNICAS


DIMENSÕES DOS DISPOSITIVOS

GN 600.00 NMV K / GN 600.01 NMV K / GN 600.10 NMV K / GN 600.11 NMV K / GN 600.00 LMV K

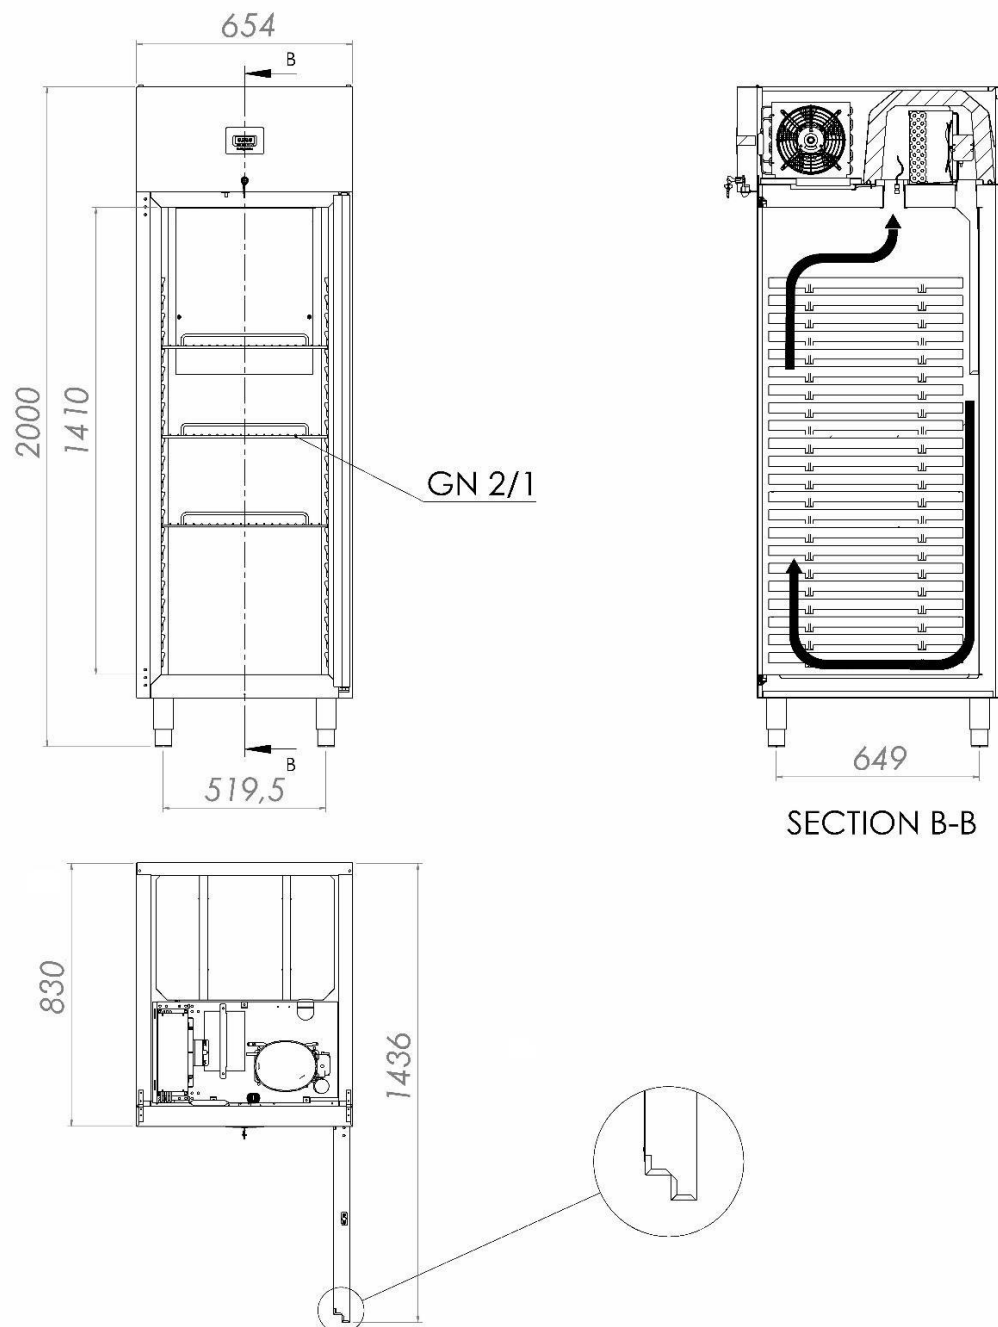


OZTI GN 600 -1200 K

GN 1200.00 NMV K / GN 1200.01 NMV K / GN 1200.10 NMV K / GN 1200.11 NMV K / GN 1200.00 LMV K

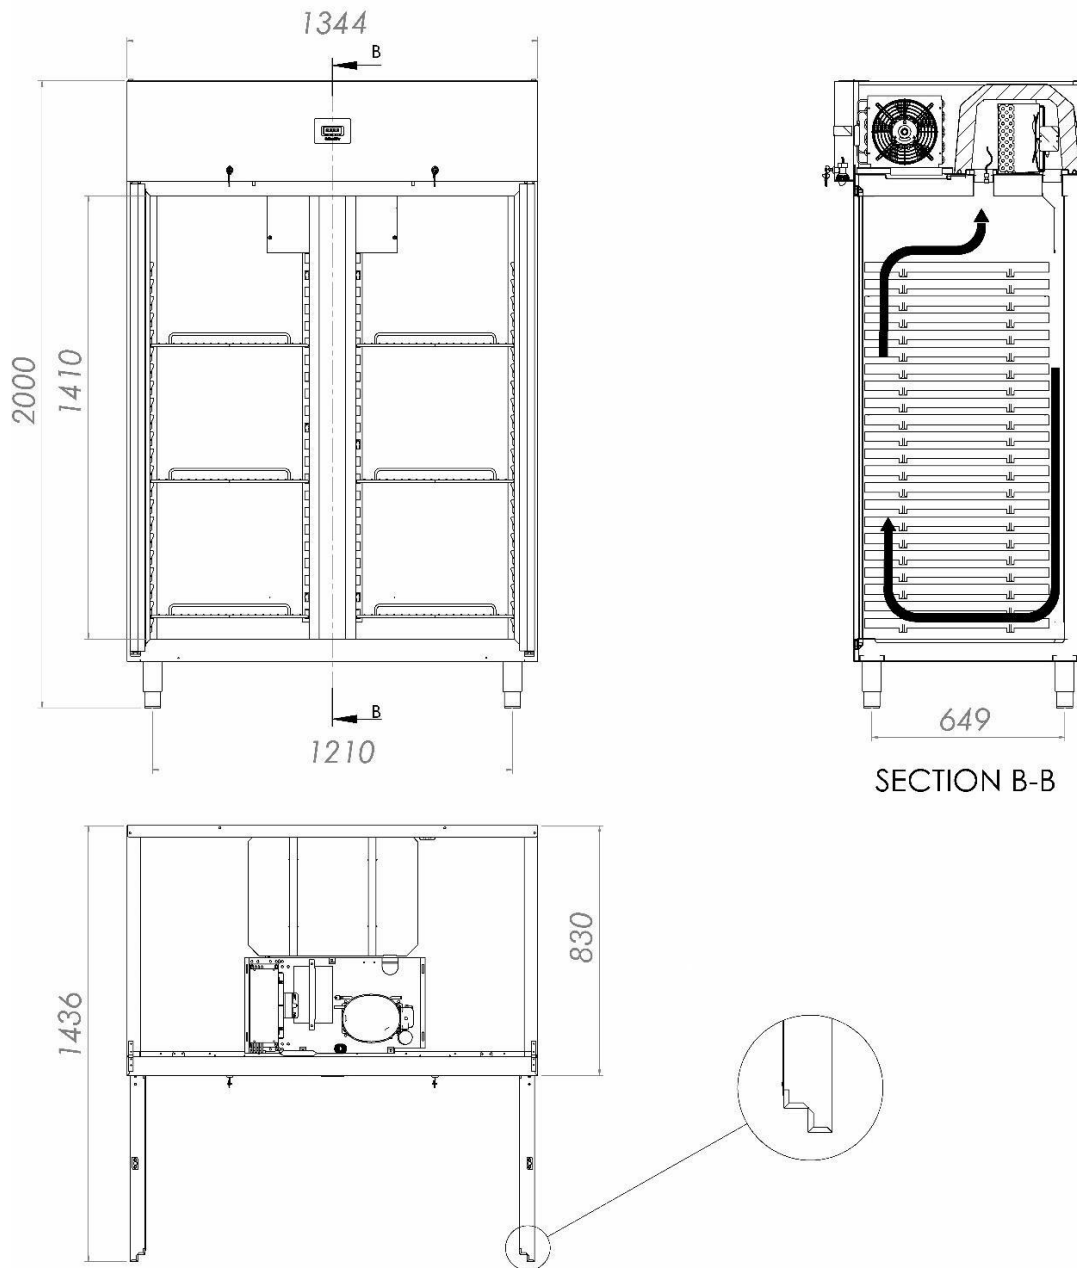

VI. DIAGRAMA DE REFRIGERAÇÃO - DIAGRAMA DA FIAÇÃO ELÉTRICA

DIAGRAMA DE REFRIGERAÇÃO

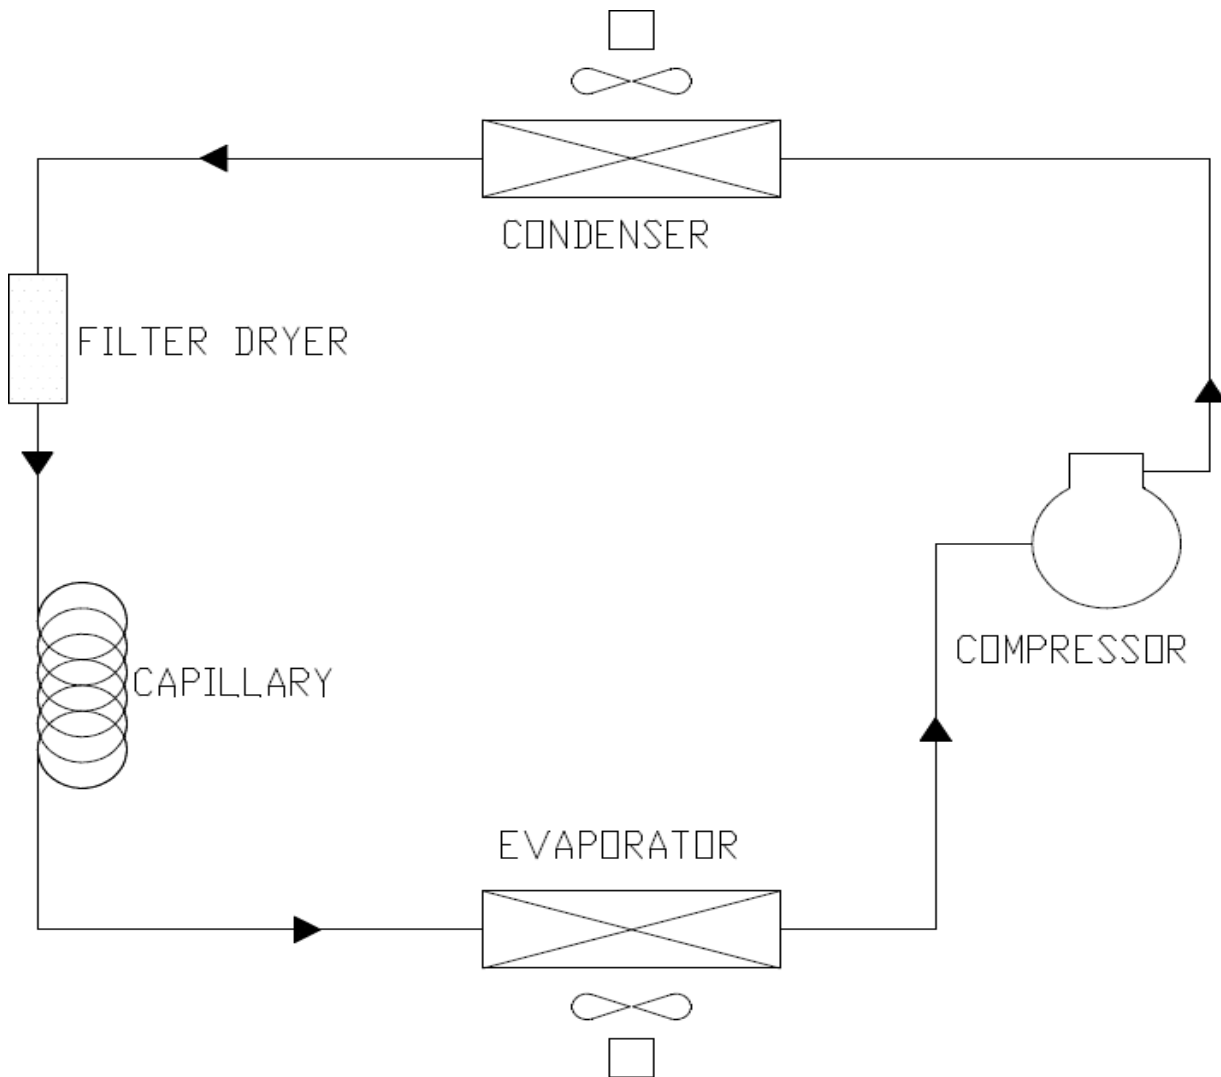

VII. DIAGNÓSTICO DE SERVIÇO

A tabela abaixo lista vários problemas que podem ser encontrados. Se um código de alarme estiver exibido, ocorreu uma falha. Corrija todas as possíveis causas antes de religar o gabinete. As causas e as correções potenciais estão listadas a seguir.

Se um código de erro persistir após as verificações abaixo, contate um técnico autorizado. As características da mensagem de erro deverão ser determinadas. Detalhes do produto, incluindo o número de série, podem ser encontrados na plaqueta de identificação do produto.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	CORREÇÃO	
O gabinete não funciona	Falta de alimentação elétrica no gabinete	Verifique se o plugue e o cabo de força não apresentam falhas	
O compressor raramente para de funcionar	Temperatura ambiente excessivamente alta	A ventilação precisa ser melhorada	
	Bloqueio no condensador ou no filtro do condensador	Verifique e limpe o filtro do condensador regularmente	
	As guarnições da porta não estão vedadas apropriadamente	Ligue para um técnico autorizado para a troca das vedações	
	Evaporador com acúmulo de gelo	Não armazene itens alimentícios quentes no gabinete	
		Não coloque itens alimentícios com alto teor de água dentro do gabinete, exceto se armazenados em recipientes selados	
Acione um ciclo de descongelamento manual			
Falha no(s) ventiladores do evaporador	Ligue para um técnico autorizado para troca do(s) ventiladores		
Extravasamento de água da bandeja de água do condensador	Colocação frequente itens alimentícios quentes no gabinete	Não armazene itens alimentícios quentes no gabinete	
	Abertura frequente de portas e gavetas	Coloque itens alimentícios com alto teor de água somente em recipientes selados no gabinete	
Temperatura levada do gabinete	Obstrução do condensador com sujeira e poeira	Verifique e limpe o filtro do condensador regularmente	
	Obstrução da circulação de ar dentro do gabinete	Remova itens alimentícios obstruindo o fluxo de ar	
	Entrada de ar ambiente no gabinete	Verifique se a porta está fechada	
		Verifique danos nas vedações da porta e das gavetas	
Evaporador com acúmulo de gelo	Ligue para um técnico autorizado		
		Acione um ciclo de descongelamento manual	

VIII. REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

TROCA DA LÂMPADA INTERNA

- Desligue a alimentação elétrica no isolador principal ou remova o plugue do gabinete da tomada.
- Abra a porta.
- Remova o parafuso que prende a cobertura e levante a cobertura.
- Verifique se a nova lâmpada tem a mesma especificação da lâmpada usada. A tensão e a potência estão gravadas na lâmpada.
- Remova e troque a lâmpada.

DESCARTE DO GABINETE

- O gás refrigerante no gabinete pode ser identificado na plaqueta de identificação.
- O gabinete é fabricado com materiais recicláveis conforme as regulamentações da UE. Portanto, no final de sua vida útil, o gabinete deverá ser encaminhado ao centro de reciclagem apropriado para descarte.
- Não recicle o gabinete como resíduo metálico ou doméstico.
- Não compacte o circuito de refrigerante da planta de refrigeração.



IMPORTANTE

Siga as leis e regulamentações locais durante o descarte do gabinete.

OZTI GN 600 -1200 K

Todos os direitos reservados

A OZTI se reserva o direito de modificar quaisquer características e as informações desse manual.

Detalhes de contato

OZTIYAKILER A.S.

Endereço: Cumhuriyet Mah. Hadımköy Yolu Cad. No: 8 Büyükçekmece / İSTAMBUL-TURQUIA

Tel.: +90 (212) 886 78 00 - www.oztiyakiler.com.tr